


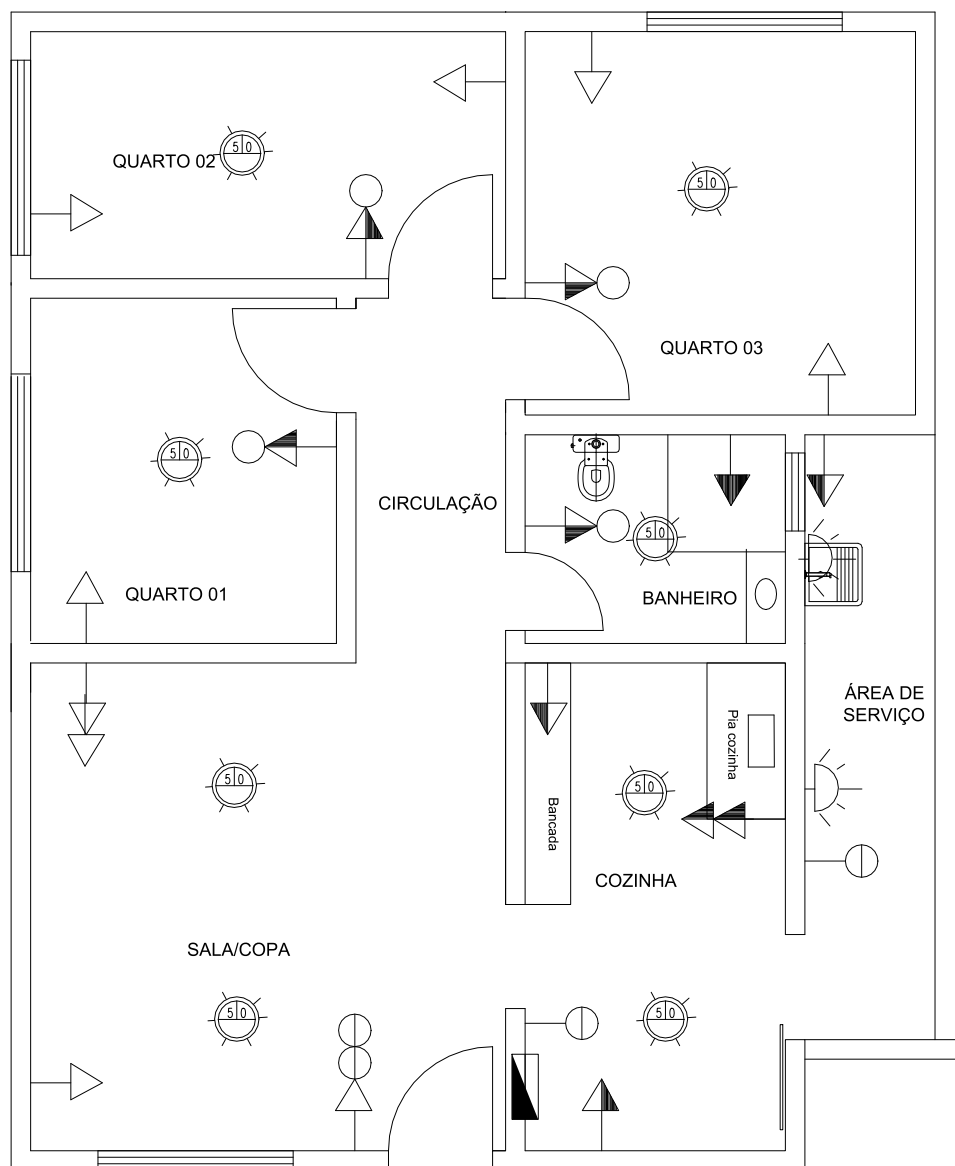

LUMINOTÉCNICO
SEM ESCALA

Interruptores

○ a-ponto comando
Uma seção

○ a(*)
1x100w

○ ponto comando
Duas seções

Tomadas

100V Tomada baixa, (300mm do piso)

300V Tomada media, (1300mm do piso)

300V Tomada alta, (2000mm do piso)



Quadro de distribuição

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROJETO PADRÃO CASA POPULAR	
ENDEREÇO:	
BAIRRO LEOZINA ALBUQUERQUE	
RESPONSÁVEL DO ESTABELECIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:	
DENEZ OLIVEIRA BEJAR	
CREA-MG: 89.511/D	
LUMINOTÉCNICO CASA POPULAR	LUMINOTÉCNICO
PLANTA	01/01
ARQUIVO:	DATA: 02/2023
	ESCALA INDICADA